

# O B E C H O R N Ý K A L N Í K

Č.j. 22/406/2023-Đu

V Martine, dňa 31.08.2023

## V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

### O z n á m e n i e o z a č a t í s t a v e b n é h o k o n a n i a a p o z v á n k a n a ú s t n e p o j e d n á v a n i e

Stredoslovenská distribučná a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v zastúpení ENData, s.r.o., Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo, podala dňa 12.08.2023 na našom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „**15559 Horný Kalník – Horný Koniec – Rekonštrukcia 248/ts/h. kalník a Rozšírenie NNK**“ na pozemkoch parc.č. KN-C54/11, 54/3, 42/16, 42/20, 42/18, 153, 319/5, 334 (KN-E 339/102), KN-C 319/23, 319/19 (KN-E 321/1, 321/2, 322, 323/1, 323/2, 323/3, 324/1, 324/2) KN-C 319/29, 319/9, 319/14, 319/18, 335/7, 335/5, 335/4 katastrálne územie Horný Kalník.

Uvedeným dňom začalo stavebné konanie.

Obec Horný Kalník v súlade s § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie stavebného konania a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční

**dňa 03.10.2023 /utorok/ o 09,15 hod.**

so stretnutím pozvaných **na Obecnom úrade Horný Kalník.**

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade so sídlom v obci Sučany, pracovisko Martin, Námestie S.H.Vajanského 1 ( 5.poschodie, č. dverí 507) v stránkové dni (streda) a pri ústnom konaní. Účastník konania musí preukázať skutočnosť, na základe ktorej sa mu priznáva postavenie účastníka konania (napr. list vlastníctva na pozemky, príp. iné listinné dôkazy).


Účastníci konania môžu svoje prípadné námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do uvedeného termínu a pri ústnom pojednávaní. Námietky podané po tomto termíne nebudú braté do úvahy. V tej istej lehote sú povinné oznámiť svoje stanovisko aj dotknuté orgány, inak sa v zmysle § 61 odst. 4 stavebného zákona má za to, že s návrhom z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Ak niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa zato, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

V súlade s § 49 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o tom, že Vša žiadosť nebude vybavená do 30 dní z dôvodu, že preskúmanie žiadosti si vyžaduje zvolanie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním za účasti účastníkov konania a dotknutých orgánov verejnou vyhláškou.

Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania, bude vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2 zák. č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov a podľa § 61 odst. 4 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Horný Kalník

. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí stavebného konania.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomné splnomocnenie.

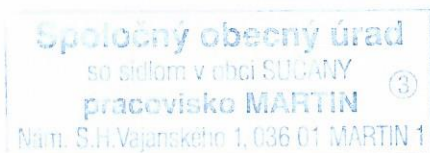

Stanislav Rohoň  
starosta obce  
V2.

Vyvesené dňa : 14 .09. 2023

Zvesené dňa .....

Pozývajú sa :

1. Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
2. ENData, s.r.o., Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo – Ing. Tomáš Šimurda
- ✓ 3. Obec Horný Kalník – starosta obce
4. vlastníci susedných pozemkov a iní dotknutí účastníci konania formou verejnej vyhlášky vyvesenej na vývesnej tabuli Obce Horný Kalník
5. stavebný úrad ku spisu

Vybavuje : Ďurkovič, č.tel. 0911 539 844

**DEMONTÁŽ:**



- Trafostanica:
- existujúci transformátor
- zvody od trafostanice
- SVS skriňa spolu s RST rozvádzačom

**MONTÁŽ:**

- Trafostanica:
- rekonštrukcia trafostanice 248/ts/h.kalník predstavuje
- výmenu VN poistiek za 32A
- výmenu transformátora za 400kVA
- výmenu zvodov od transformátora
- výmenu SVS skrine spolu s RST rozvádzačom
- napojenie existujúcich vývodov trafostanice
- osadenie nového elektromerového rozvádzača pre ČOM 4591127

**NN vedenie:**

- vodiče
- zemný kábel (N)AYY-J 4x240mm<sup>2</sup> 510m/trasa 478m
- rozpojovacie skrine:
- PRIS 6 DINO VV 2/5 P2 IP2x - 1 kus
- PRIS 6.1 DINO VV 2/4 P2 IP2x - 1 kus
- PRIS 7 DINO VV 2/6 P2 IP2x - 1 kus
- PRIS 9 DIN1 VV 3/7 P2 IP2x - 1 kus
- optická chránička v trase zemného kábla

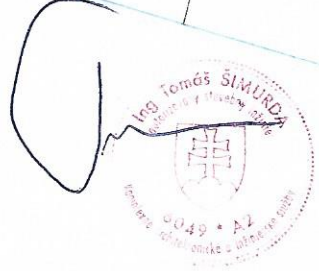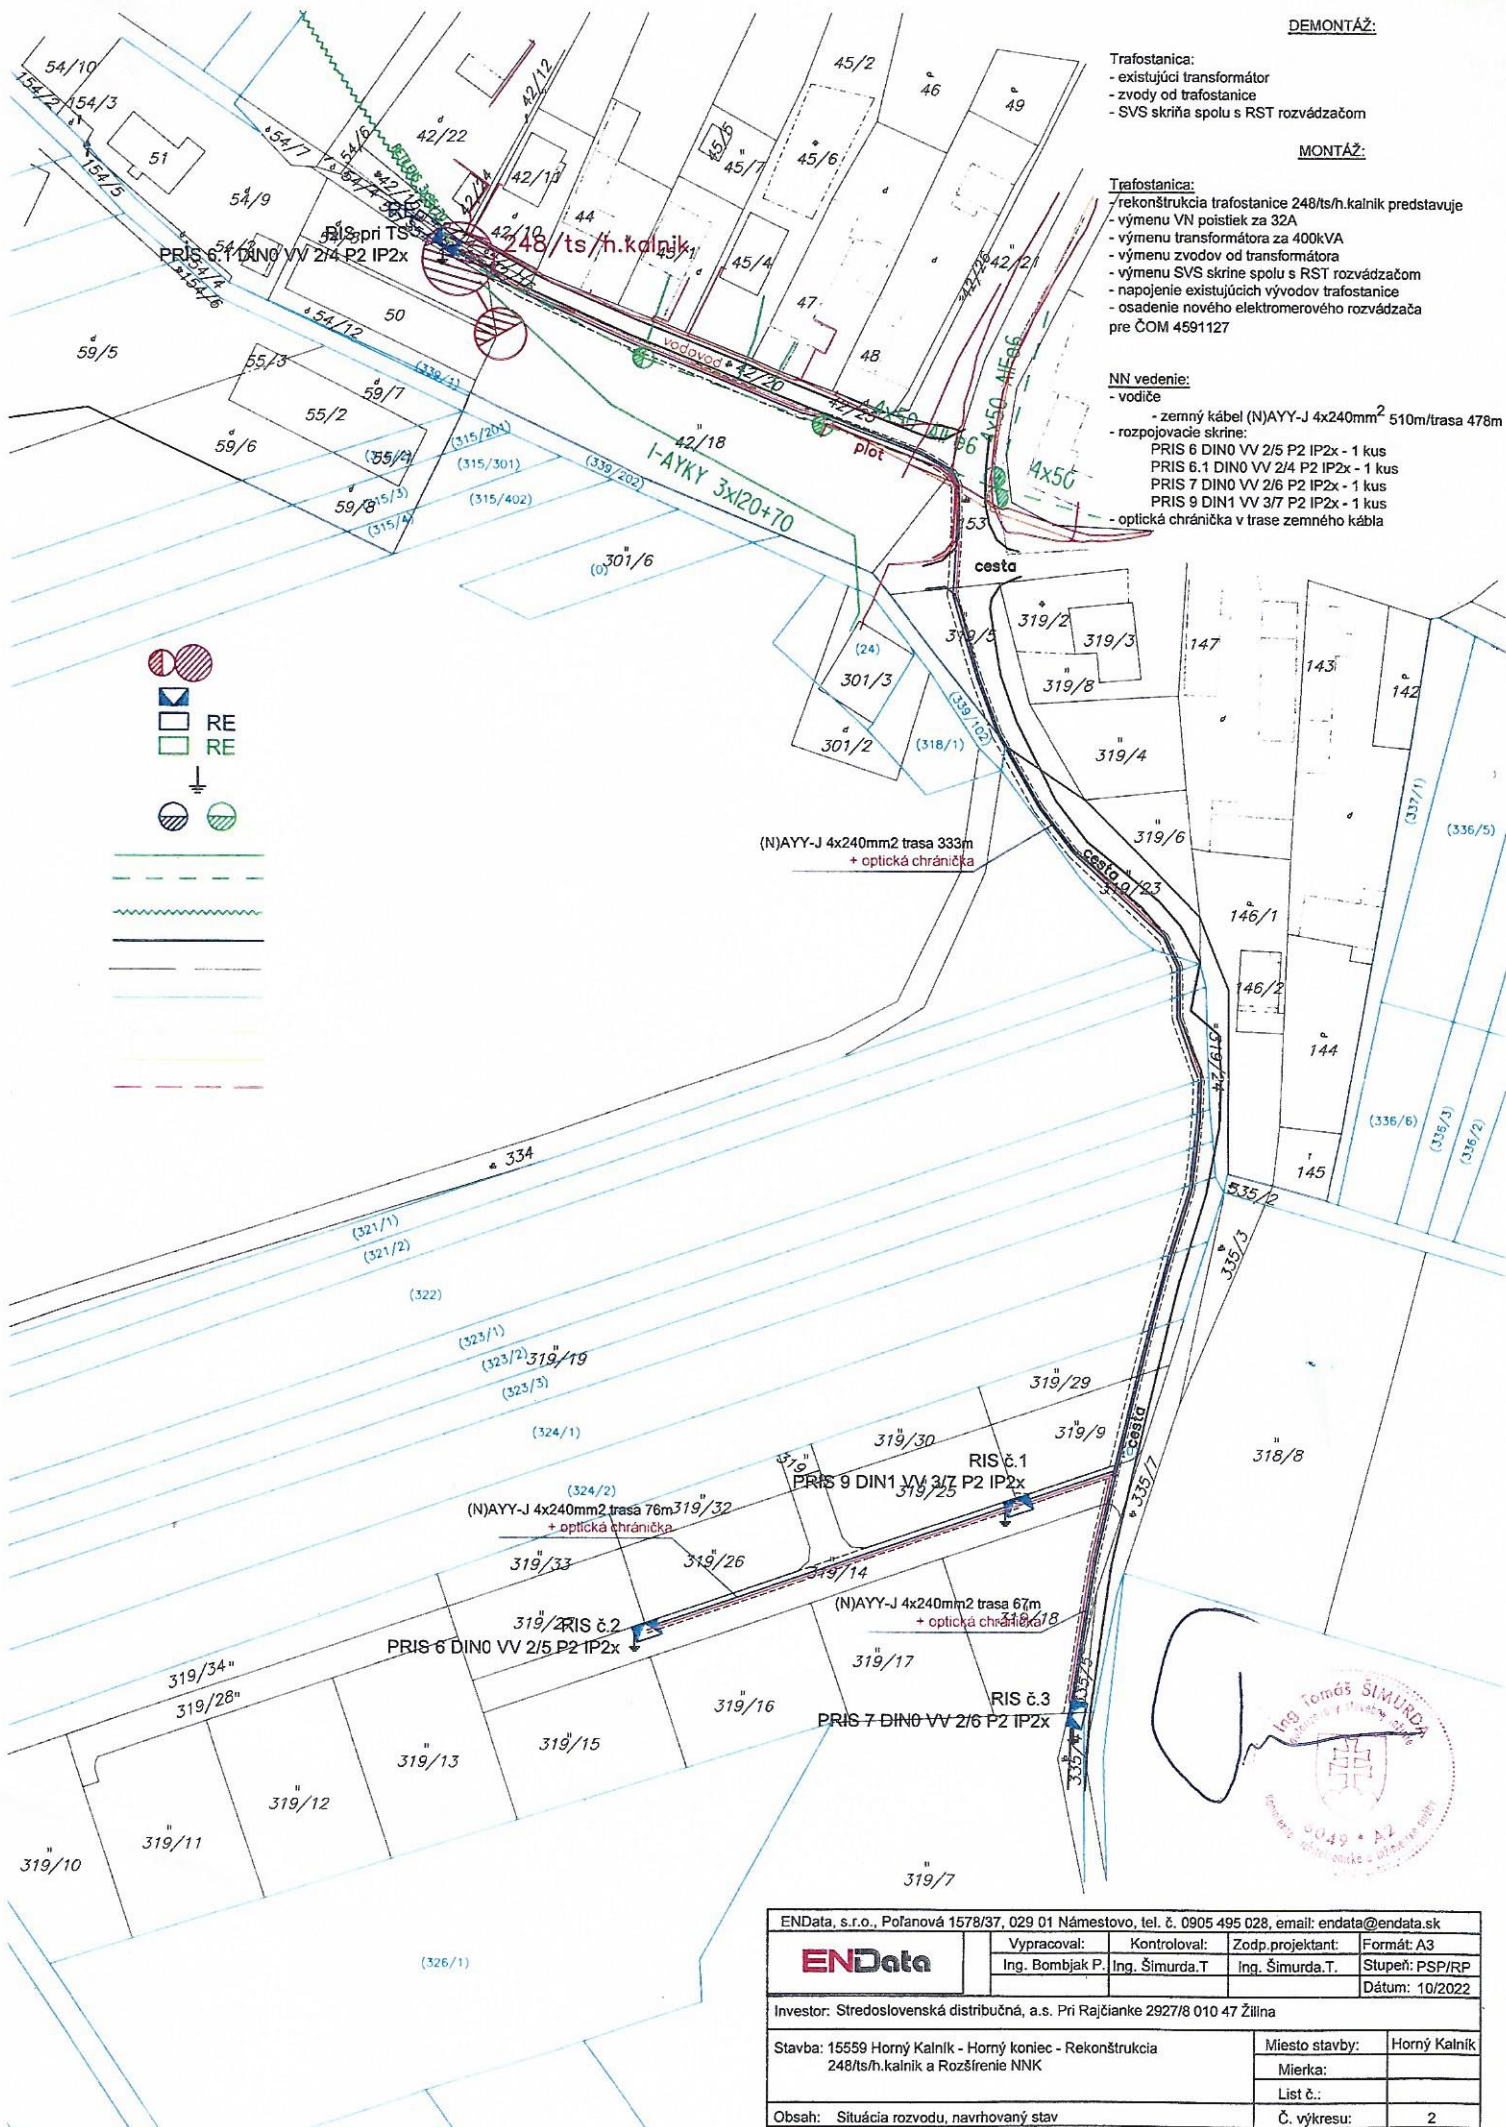

ENData, s.r.o., Pofanová 1578/37, 029 01 Námestovo, tel. č. 0905 495 028, email: endata@endata.sk			
<b>ENData</b>	Vypracoval:	Kontroloval:	Formát: A3
	Ing. Bombjak P.	Ing. Šimurda.T	Stupeň: PSP/RP
Investor: Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina			Dátum: 10/2022
Stavba: 15559 Horný Kalník - Horný koniec - Rekonštrukcia 248/ts/h.kalník a Rozšírenie NNK		Miesto stavby:	Horný Kalník
		Mierka:	
		List č.:	
Obsah: Situácia rozvodu, navrhovaný stav		Č. výkresu:	2